


품질검사 성적서

발급 번호	IS-2026-189044-00	접수 일자	2026.09.11	
의뢰 번호	RQ-2026-167232	접수번호	AC-2026-157785	
시료명(생산국)	울트라 커플러(현장체결식 철근커플러)		(	대한민국
	D25(SD400)		S1	
시료 채취 장소	준성산업			
시료 채취 일자	2026.09.09	생산자	준성산업	
시료량	2	세트	규격	D25(SD400) (가공상태: 해당없음)
성과 이용 목적	공급원 승인		시료채취자	박준우(품질관리자)
공사명	(주소 :		참관자	박준우 (품질관리자)
발주자				
시공사				
의뢰인	박준우 (준성산업)			
국가중요시설 여부				

귀하가 품질시험·검사를 의뢰한 위 시료에 대해서 아래 시험 방법에 따라 시험·검사한 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

- 결 과 -

연번	시험·검사 종목	시험·검사 방법	시험·검사 결과 (단위)	책임기술인			시험·검사자	
				자격종목 및 자격증 번호	성명	서명	성명	서명
1	인장응력(일 방향 인장 시 (S1) 험)	KS D 0249	인장강도 : 588 (N/mm²) 파단부위 : 철근 파단 (-)	건설재료시험기사 [062021411561]	곽재현	곽재현	백승길	백승길
비고								
2	잔류변형량 (정적 내력시 (S1) 험)	KS D 0249	잔류변형량 : 0.02 (mm)	건설재료시험기사 [062021411561]	곽재현	곽재현	백승길	백승길
비고								

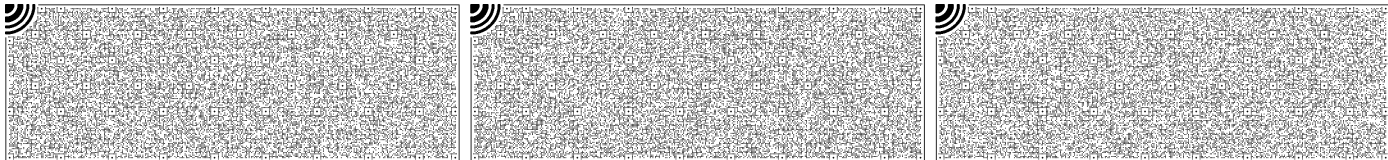

3	기계적이음 > 항복강도 (S1)	KS B 0802	항복강도 : 458 (N/mm²)	건설재료시험기사 [06202141156I]	곽재현	곽재현	백승길	백승길
비고				끝.				

이 시험·검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로, 다른 목적으로 이용을 금지합니다.

2026 년 10 월 28 일

(주)한국건설품질연구소 (건설엔지니어링사업자) 대표 박 동 준
((주)한국건설품질연구소)
(대구-3-10호)

전 화 번 호 053-582-1070

주 소 대구광역시 달성군 화원읍
비슬로530길 39



비고

- 1. 국가중요시설 여부는 "국가중요시설(시설명)"로 적습니다.
- 2. 국가중요시설이란 대통령관저, 국회의사당, 대법원, 국가정보원, 중앙행정기관의 청사, 원자력발전소, 발전용량 100만kW 이상 발전소, 전국권으로 방송되는 공영 라디오·TV방송국, 라디오방송 송신출력 500만kW 이상의 송신시설, 군사시설, 공항 및 댐 등을 말합니다.

유의사항

책임기술인 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

